
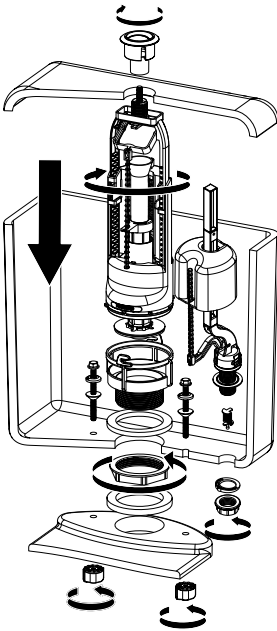
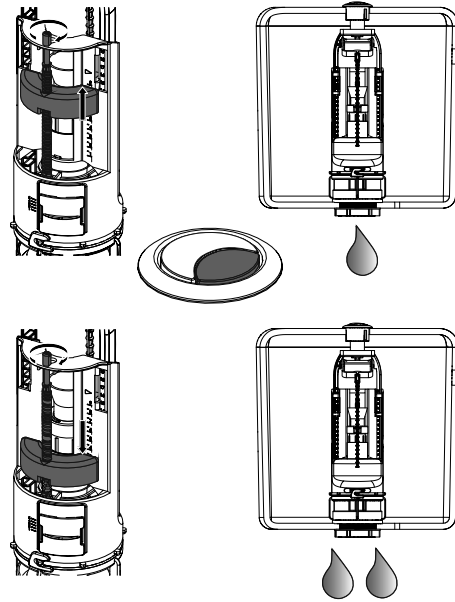


8	Схема сборки. Убедитесь, что подвижные части арматуры не касаются друг друга и стенок бачка. Момент усилия затяжки гаек не более 4Нм.	
9	Настройте малый спуск воды вращением винта, перемещая поплавков вверх/вниз. * для комплектаций: СБ2; СБ2кпм.	
10	Настройте остаточный уровень воды перемещением заслонки вверх/вниз (в стандартном положении заслонка закрыта)	

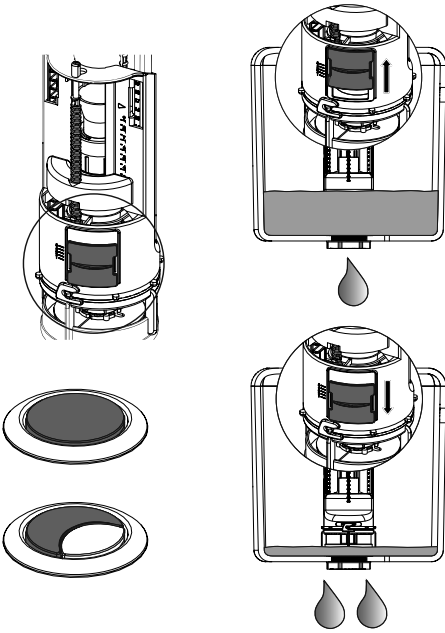

ИНКОЭР
Развитие
Надежность
Стабильность

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
АРМАТУРА СПУСКНАЯ К СМЫВНЫМ БАЧКАМ
(СБ1, СБ2, СБ2м, СБкпм, СБ2кпм) ГОСТ 21485-2016

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Арматура спускная (далее арматура) представляет собой устройство, приводимое в действие вручную и обеспечивающее слив воды из смывного бачка в унитаз.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредные вещества и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота бачка для арматуры типа: СБ1, СБ2, СБ2м, мм	от 300 до 430
Высота бачка для арматуры типа: СБкпм, СБ2кпм, мм	от 275 до 415
Диаметр отверстия в крышке бачка, для арматуры типа: СБ1, СБ2, СБ2м, мм	40
Диаметр отверстия в крышке бачка, для арматуры типа: СБкпм, СБ2кпм, мм	25, 40
Функция экономии воды, для арматуры типа: СБ2, СБ2м, СБ2кпм	Есть
Установленная безотказная наработка, тыс. циклов	не менее 60
Усилие воздействия на кнопку для спуска воды, Н	не более 20
Средний расход воды на смыв, л/с	не менее 2,5
Масса, кг	не более 0,15

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Изделие не подлежит обязательной сертификации. Проведена добровольная сертификация изделия. Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП31.56054 выдан органом по сертификации продукции «Эксперт», № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП31, срок действия с 01.07.2024 г. по 30.06.2027 г.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплект поставки: арматура спускная – 1 компл.; паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 экз.; пакет – 1 шт.
* прокладка между бачком и унитазом – 1 шт.; крепеж бачка к унитазу – 1 компл. (в зависимости от комплектации данные изделия могут отсутствовать).

6. УХОД ЗА КНОПЧНЫМ ПУСКОМ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Не используйте для чистки металлические щетки или моющие средства, содержащие абразивные частицы. Используйте мягкие губки или ткани.

7. ХРАНЕНИЕ
Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69. Хранить в упакованном виде на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие:
– установки с нарушением требований данной инструкции;
– неправильного обслуживания в процессе эксплуатации, механических повреждений;
– переделок и конструктивных изменений, произведенных пользователем или третьими лицами;
– образования отложений, ржавчины и т.п., связанных с использованием некачественной воды (вода должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98).
8.3. Замена некачественных изделий производится заводом-изготовителем при предъявлении покупателем паспорта на изделие и изделия, в котором обнаружены дефекты.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Арматура спускная к смывным бачкам изготовлена и принята в соответствии с требованиями ГОСТ 21485-2016, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Вымпел-М»
РФ, 612606, г. Котельнич Кировской обл.,
ул. Победы, дом 84а.
ел./факс: (83342) 4-22-84. E-mail: vimpel-m@inkoer.ru
С рекламациями обращаться к изготовителю или по месту покупки.
По вопросам реализации продукции обращаться:
Москва. Тел.: (495) 664-20-19.
E-mail: company@inkoer.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ! ЗА УСЛУГАМИ ПО МОНТАЖУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЯ.

ВНИМАНИЕ! В спускной арматуре СБ2 реализована функция экономии воды. При нажатии на кнопку малого пуска происходит тарифованный спуск воды. Объем спущенной воды зависит от настройки высоты поплавка малого пуска.




ВНИМАНИЕ! В спускной арматуре СБ2м реализована функция экономии воды. При нажатии на кнопку малого пуска происходит нетарифованный спуск воды. Объем спущенной воды зависит от времени удержания кнопки в нажатом состоянии.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ключи газовые, разводные и т.д. Использование не рекомендуемого инструмента может привести к разрушению пластиковых гаек и деталей арматуры.


ПРИМЕЧАНИЕ: в вариантах комплектации спускного клапана без дополнительного крепежа бачка к унитазу и прокладка между бачком и унитазом отсутствуют.

1 Комплектация:
вариант А СБ1, СБ2, СБ2м;
вариант В СБкпм, СБ2кпм.


2 Замерьте высоту бачка унитаза;
 $H = ?$ мм.

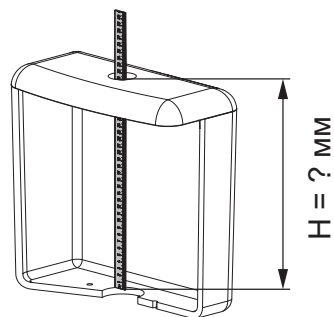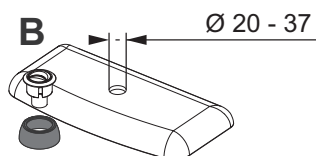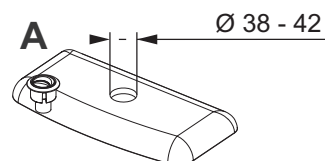


3 Регулировочные размеры для установки арматуры:
минимальная высота трубы перелива от уровня воды - 20 мм;
минимальное расстояние до края бачка или других отверстий на стенках бачка от трубы перелива - 30 мм.

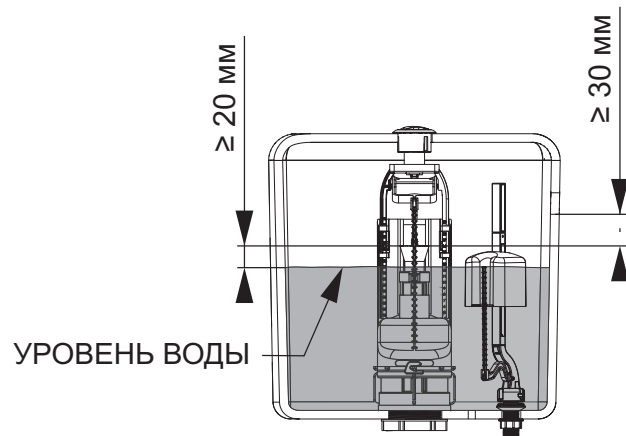

4 Отсоедините тягу от накидной гайки. Нажатием на фиксаторы переместите стойку на выбранную позицию (см. п. 6-7).

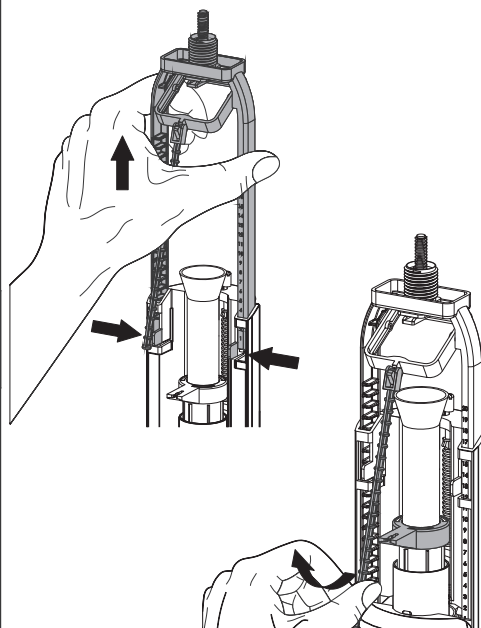

5 Маркировка позиций и указателей настройки на стойке и тяге.

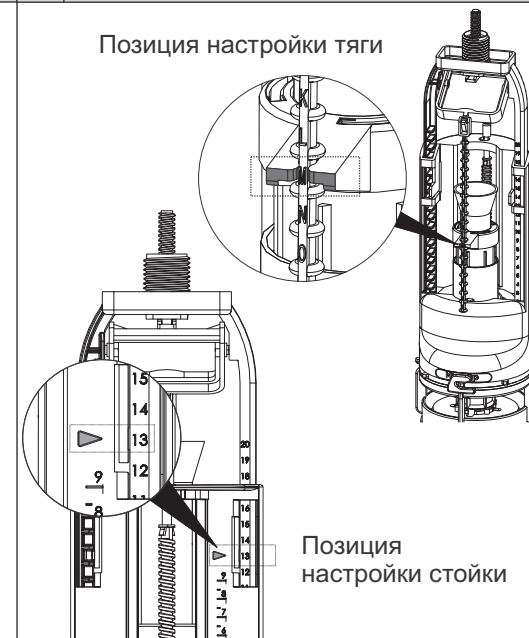

6 Таблица настроек для комплектации:
вариант А СБ1, СБ2, СБ2м.

7 Таблица настроек для комплектации:
вариант В СБкпм, СБ2кпм.

H	Поз. стойки	Поз. тяги
298-308	20	F
305-315	19	G
312-322	18	H
319-329	17	I
326-336	16	J
333-343	15	K
340-350	14	L
347-357	13	M
354-364	12	N
361-371	11	O
368-378	10	P
375-385	9	Q
382-392	8	R
389-399	7	S
396-406	6	T
403-413	5	U
410-420	4	V
417-427	3	W
424-434	2	X

H	Поз. стойки	Поз. тяги
274-284	20	F
281-291	19	G
288-298	18	H
295-305	17	I
302-312	16	J
309-319	15	K
316-326	14	L
323-333	13	M
330-340	12	N
337-347	11	O
344-354	10	P
351-361	9	Q
358-368	8	R
365-375	7	S
372-382	6	T
379-389	5	U
386-396	4	V
393-403	3	W
400-410	2	X